
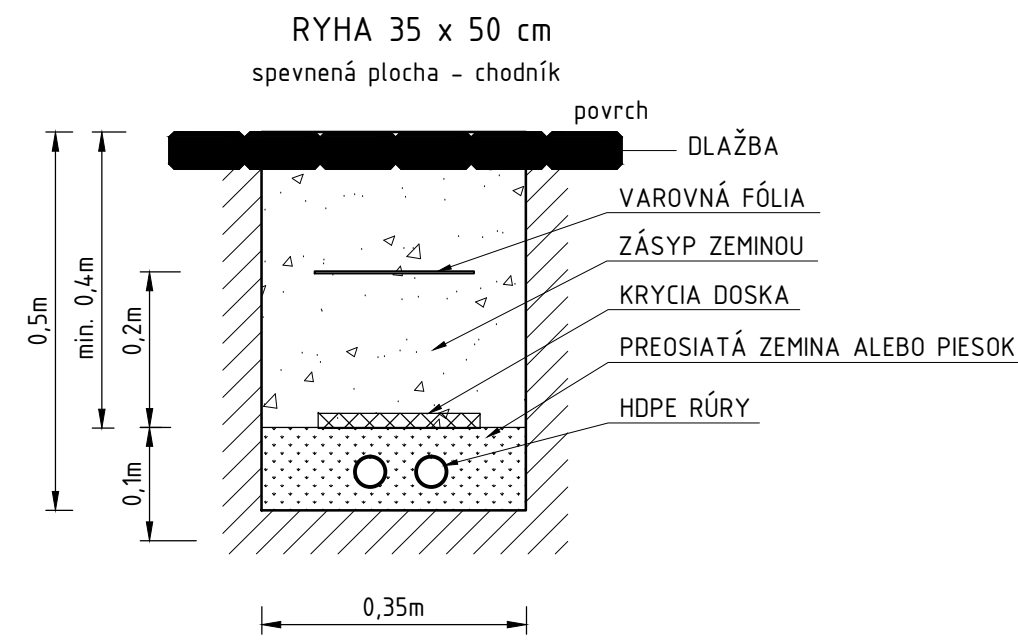


REZ KÁBLOVOU RYHOU

M 1 : 10

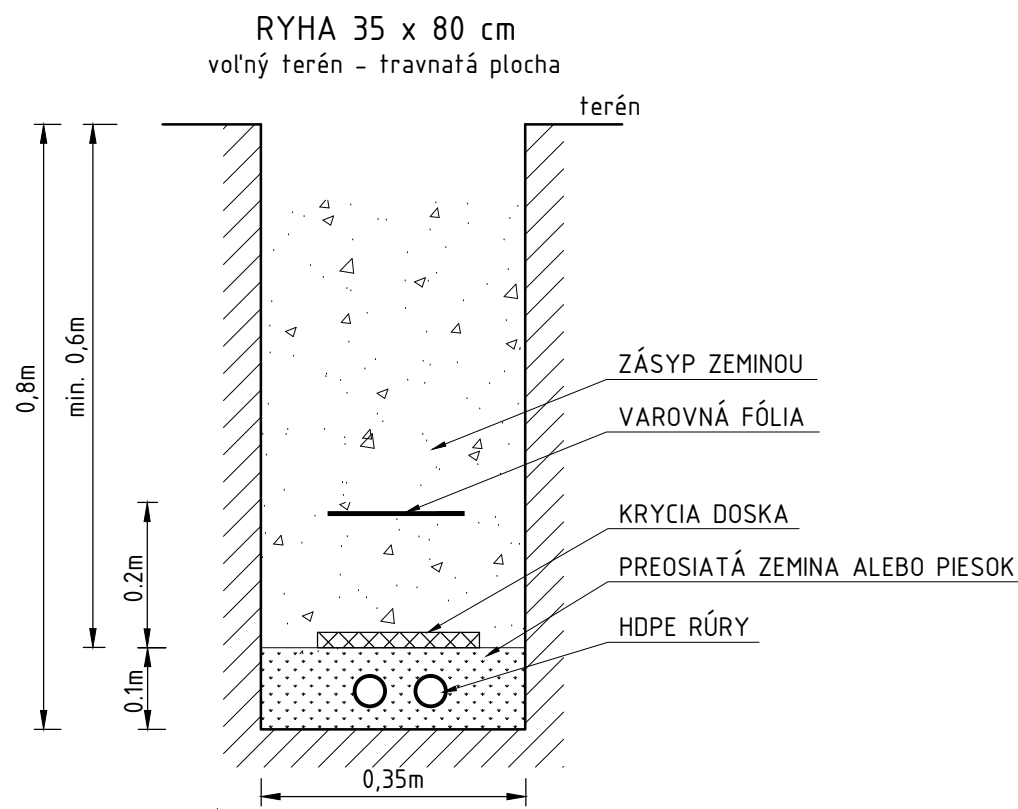

POZN.:

- pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí je potrebné dodržať minimálne dovolené vzdialenosti podľa STN 736005

PRED ZÁHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE